


## Techno-Therm



Infrakép

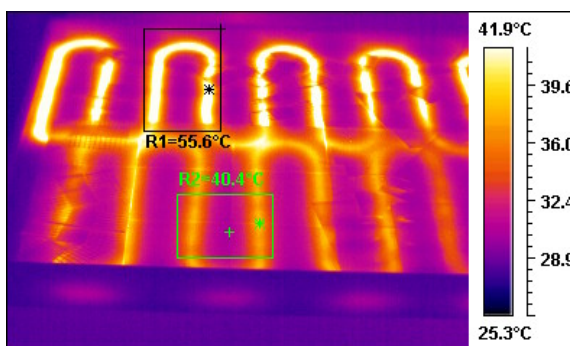

Vizuáliskép

### Vizsgálat helye, tárgya:

**BNV bemutató panel.** (falemezre ragasztott, szabadon vezetett, hideg, és meleg burkolattal fedett elektromos padló és falfűtési rendszer, túlfűtött állapotban)

### Információ:


Infrakép száma	<b>IMAGE004.IMG</b>
Dátum	2006. szeptember 15. 10:19:00
Emisszió	0.87
Ref. hőmérséklet	22.4°C
Távolság	5.1m
Max hőmérséklet	55.6°C
Min hőmérséklet	25.3°C
Hang fájl	

### Mért hőmérsékleti adatok:

Tárgyparaméter	Érték
R1:Átlaghom.	37.6°C
R1:Max.hom.	55.6°C
R1:Min.hom.	29.2°C
R2:Átlaghom.	34.2°C
R2:Max.hom.	40.4°C
R2:Min.hom.	29.9°C

### Megjegyzések, javaslatok:

Infra kamerás hő térképek, hibakeresések, Készíti: THERMOVIZIO KFT 06-30-330-3837

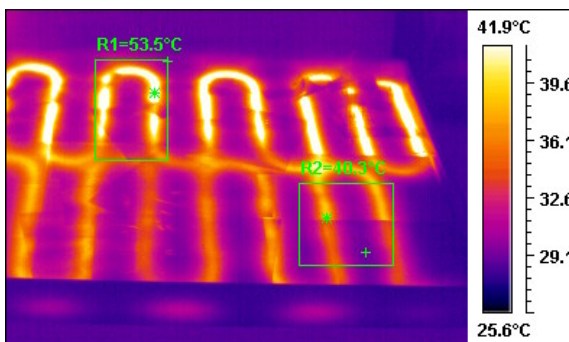

Infrakép



Vizuáliskép

## Vizsgálat helye, tárgya:

**BNV kiállítási panel hőterképe**

### Információ:

Infrakép száma	<b>IMAGE003.IMG</b>
Dátum	2006. szeptember 15. 10:19:00
Emisszió	0.87
Ref. hőmérséklet	22.4°C
Távolság	5.1m
Max hőmérséklet	54.5°C
Min hőmérséklet	25.6°C
Hang fájl	

### Mért hőmérsékleti adatok:

Tárgyparaméter	Érték
R1:Átlaghom.	36.5°C
R1:Max.hom.	53.5°C
R1:Min.hom.	29.0°C
R2:Átlaghom.	32.2°C
R2:Max.hom.	40.3°C
R2:Min.hom.	27.7°C

### Megjegyzések, javaslatok: